




DETALLE A. VIGA DE ATADO Y ESPALDIN

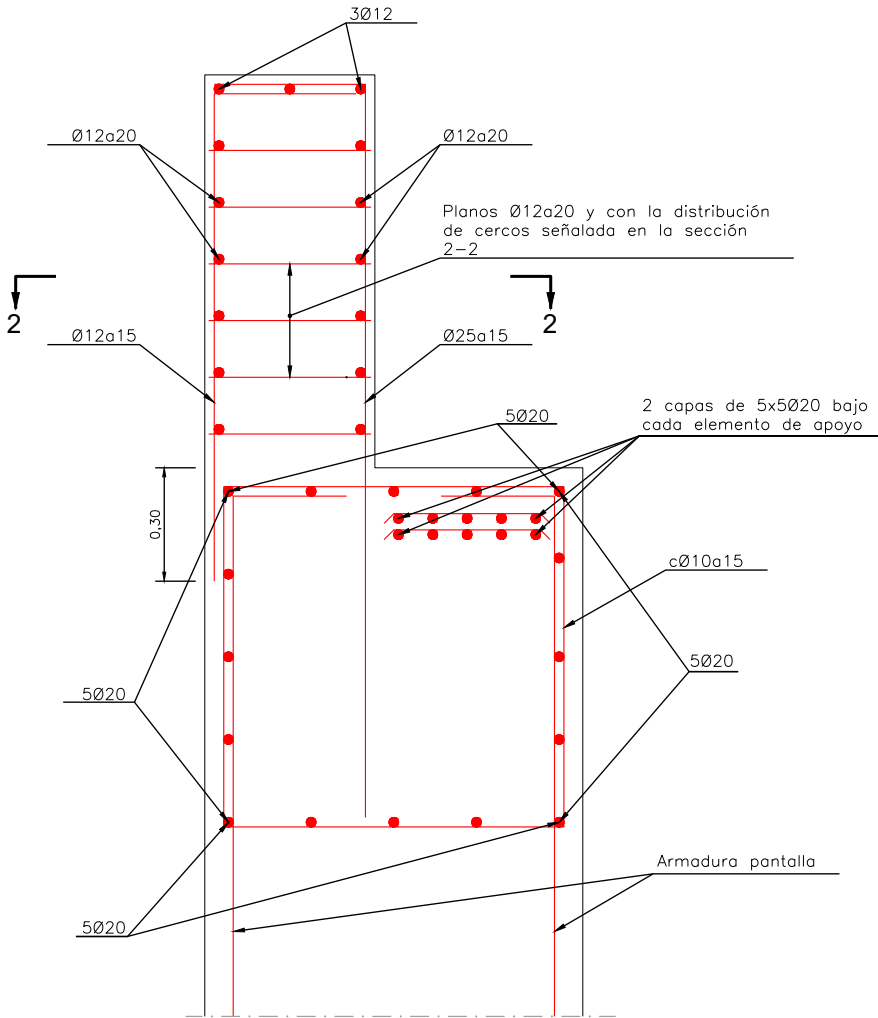

SECCION 2-2

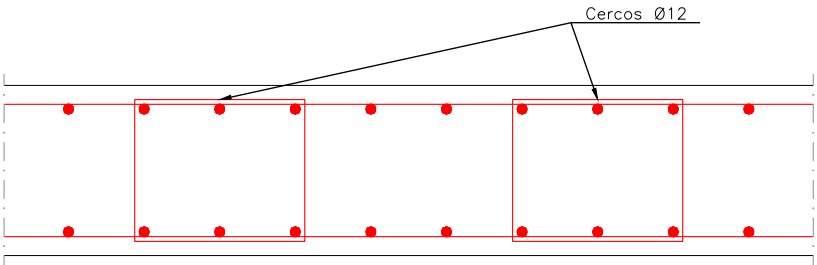

SECCION 1-1

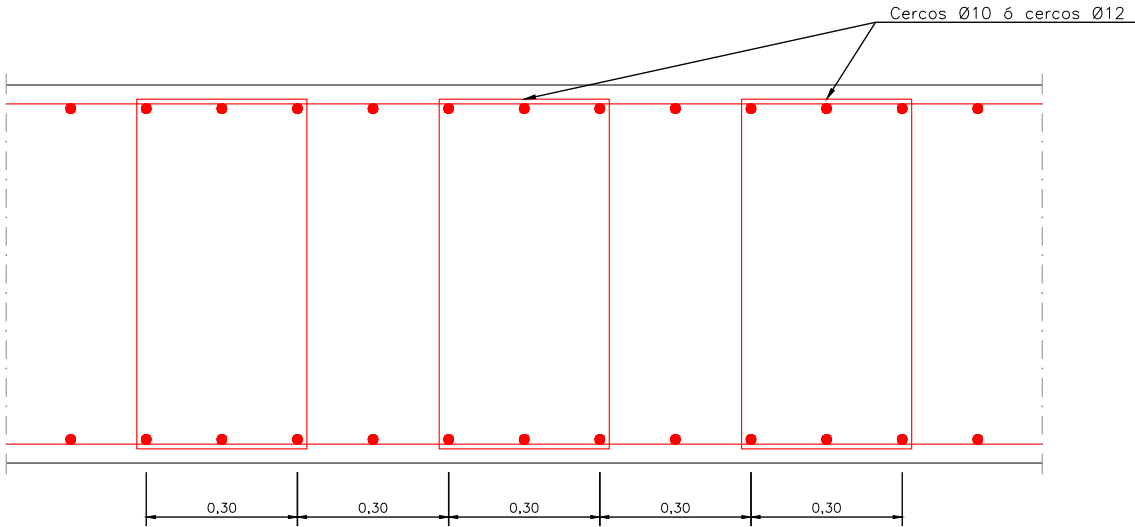

| CUADRO DE MATERIALES | | | |
|----------------------|---------------|----------------|---------------------------|
| ELEMENTO | TIPO | CONTROL | RECUBIMIENTO MÍNIMO (mm.) |
| HORMIGÓN | CIMENTACIONES | HA-30/B/20/I/a | ESTADÍSTICO |
| | ALZADO | HA-30/B/20/I/a | ESTADÍSTICO |
| | PANTALLA | HA-30/B/20/I/a | ESTADÍSTICO |
| | LIMPIEZA | fck = 15N/mm² | - |
| ACERO | PASIVO | B500S | NORMAL |
| CONTROL DE EJECUCIÓN | | INTENSO | |

OHARRAK :
NOTAS :

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------|------|------|
| A | PROYECTO - PRIMERA EMISIÓN | JUL 21 | MAHC | ETS | |
| REV. | CLASE DE MODIFICACION | FECHA | NOMBRE | COMP | OBRA |
| BIRAZTERTZEAK REVISIONES | | | | | |
| AHOLKULARIA CONSULTOR | | INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR | | | |
| epi | | FUGRUM | | | |
| REFERENCIA CONSULTOR | | REFERENCIA | | | |
| | | L5-AG-21-272-A | | | |

