



PLANTA BAJA

BAJAN DE PLANTA 1
HUECO A BAJO ANDÉN 1.00x0.40m
PASO DE CABLES



OHARRAK :
NOTAS :

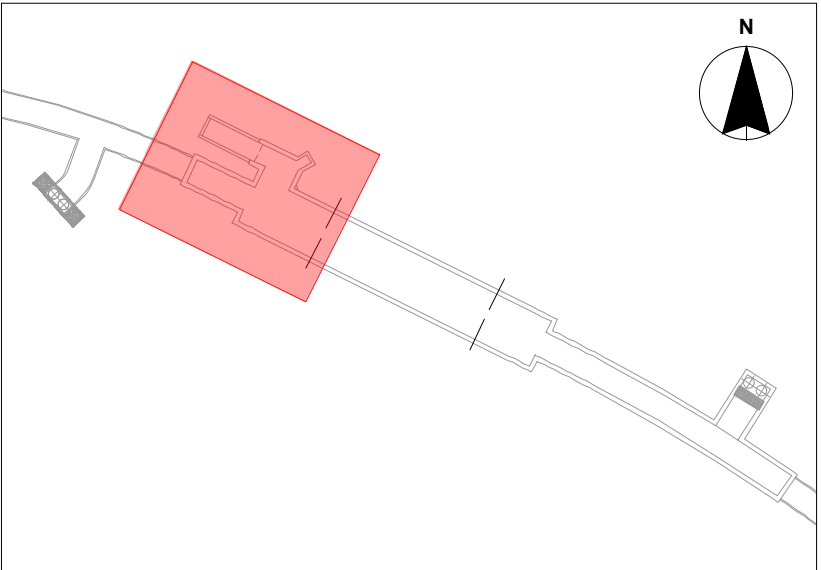

LEYENDA



Cable coaxial 1/2"

Cable coaxial 7/8"

Cable Radiante de 1 1/4"

Estación base TETRA y equipamiento distribución.

Equipamiento distribución auxiliar (T).

A	PRIMERA EMISIÓN		May. 24	IPP	IOS
REV.	CLASE DE MODIFICACION		FECHA	NOMBRE	COMP. OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES					
AHOLKULARIA / CONSULTOR			INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
 TURNKEY ENGINEERING			 Ibañeta Saezmierra Colegiado Nº 12.732		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR			ERREFERENTZIA REFERENCIA		
TTE-II-21005ETS10.3			MDCAG-24-053-A		

EUSKO JAURLARITZA


GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

et/s euskal trenbide sarea
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA
INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA
ESCALA ORIGINAL
A1: 1:100
A3: 1:200
EN DIN A1



ESKALA GRAFIKOA
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA
TÍTULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE COMUNICACIONES
ALTZA-GALTZARABORDA

PLANOAREN IZENBURUA
TÍTULO DEL PLANO

DISPOSICIÓN DE EQUIPOS
RED TETRA
DISTRIBUCIÓN EQUIPAMIENTO ESTACIÓN PASAIA

PLANO ZK. / N. PLANO
10.3
ORRIA / HOJA
1 Sigue 2