




OHARRAK :  
NOTAS :

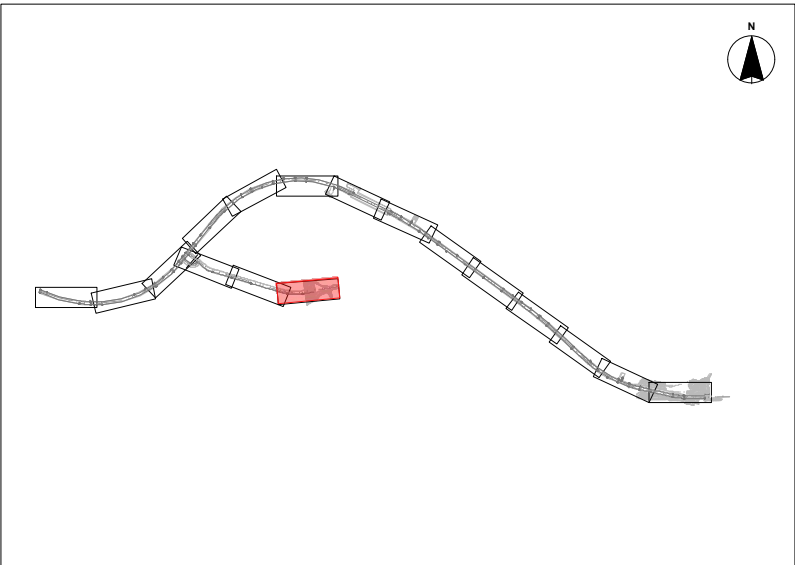

LEYENDA

Cable Radiante de 1 1/4"

Estación base TETRA y equipamiento distribución.

Equipamiento distribución auxiliar (T).

Carga.

A	PRIMERA EMISIÓN	May. 24	IPP	IOS	
REV.	CLASE DE MODIFICACION	FECHA	NOMBRE	COMP.	OBRA
BERRIKUSPENAK / REVISIONES					
AHOLKULARIA / CONSULTOR			INGENIARI EGILEA INGENIERO AUTOR		
CAF TURNKEY ENGINEERING			Ibañeta Saezmierra Colegiado Nº 12.732		
AHOLKULARIAREN ERREFERENTZIA REFERENCIA CONSULTOR			ERREFERENTZIA REFERENCIA		
TTE-II-21005ETS10.4			MDCAG-24-067-A		

EUSKO JAURLARITZA


GOBIERNO VASCO

LURRALDE PLANGINTZA,  
ETXEBIZITZA ETA GARRAIO SAILA

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN  
TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

etS euskal trenbide sarea  
PROIEKTUAREN IKUSKAPENA ETA ZUZENDARITZA  
INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN DEL PROYECTO

ESKALA ORIGINALA  
ESCALA ORIGINAL  
A1: 1:250  
A3: 1:500  
EN DIN A1



ESKALA GRAFIKOA  
ESCALA GRAFICA

PROIEKTUAREN IZENBURUA  
TÍTULO DEL PROYECTO

PROYECTO DE COMUNICACIONES  
ALTZA-GALTZARABORDA

PLANOAREN IZENBURUA  
TÍTULO DEL PLANO

SITUACIÓN FUTURA  
RED TETRA  
TENDIDO CABLE RADIANTE

PLANO ZK. / N. PLANO  
10.4  
ORRIA / HOJA  
10 Sigue FIN